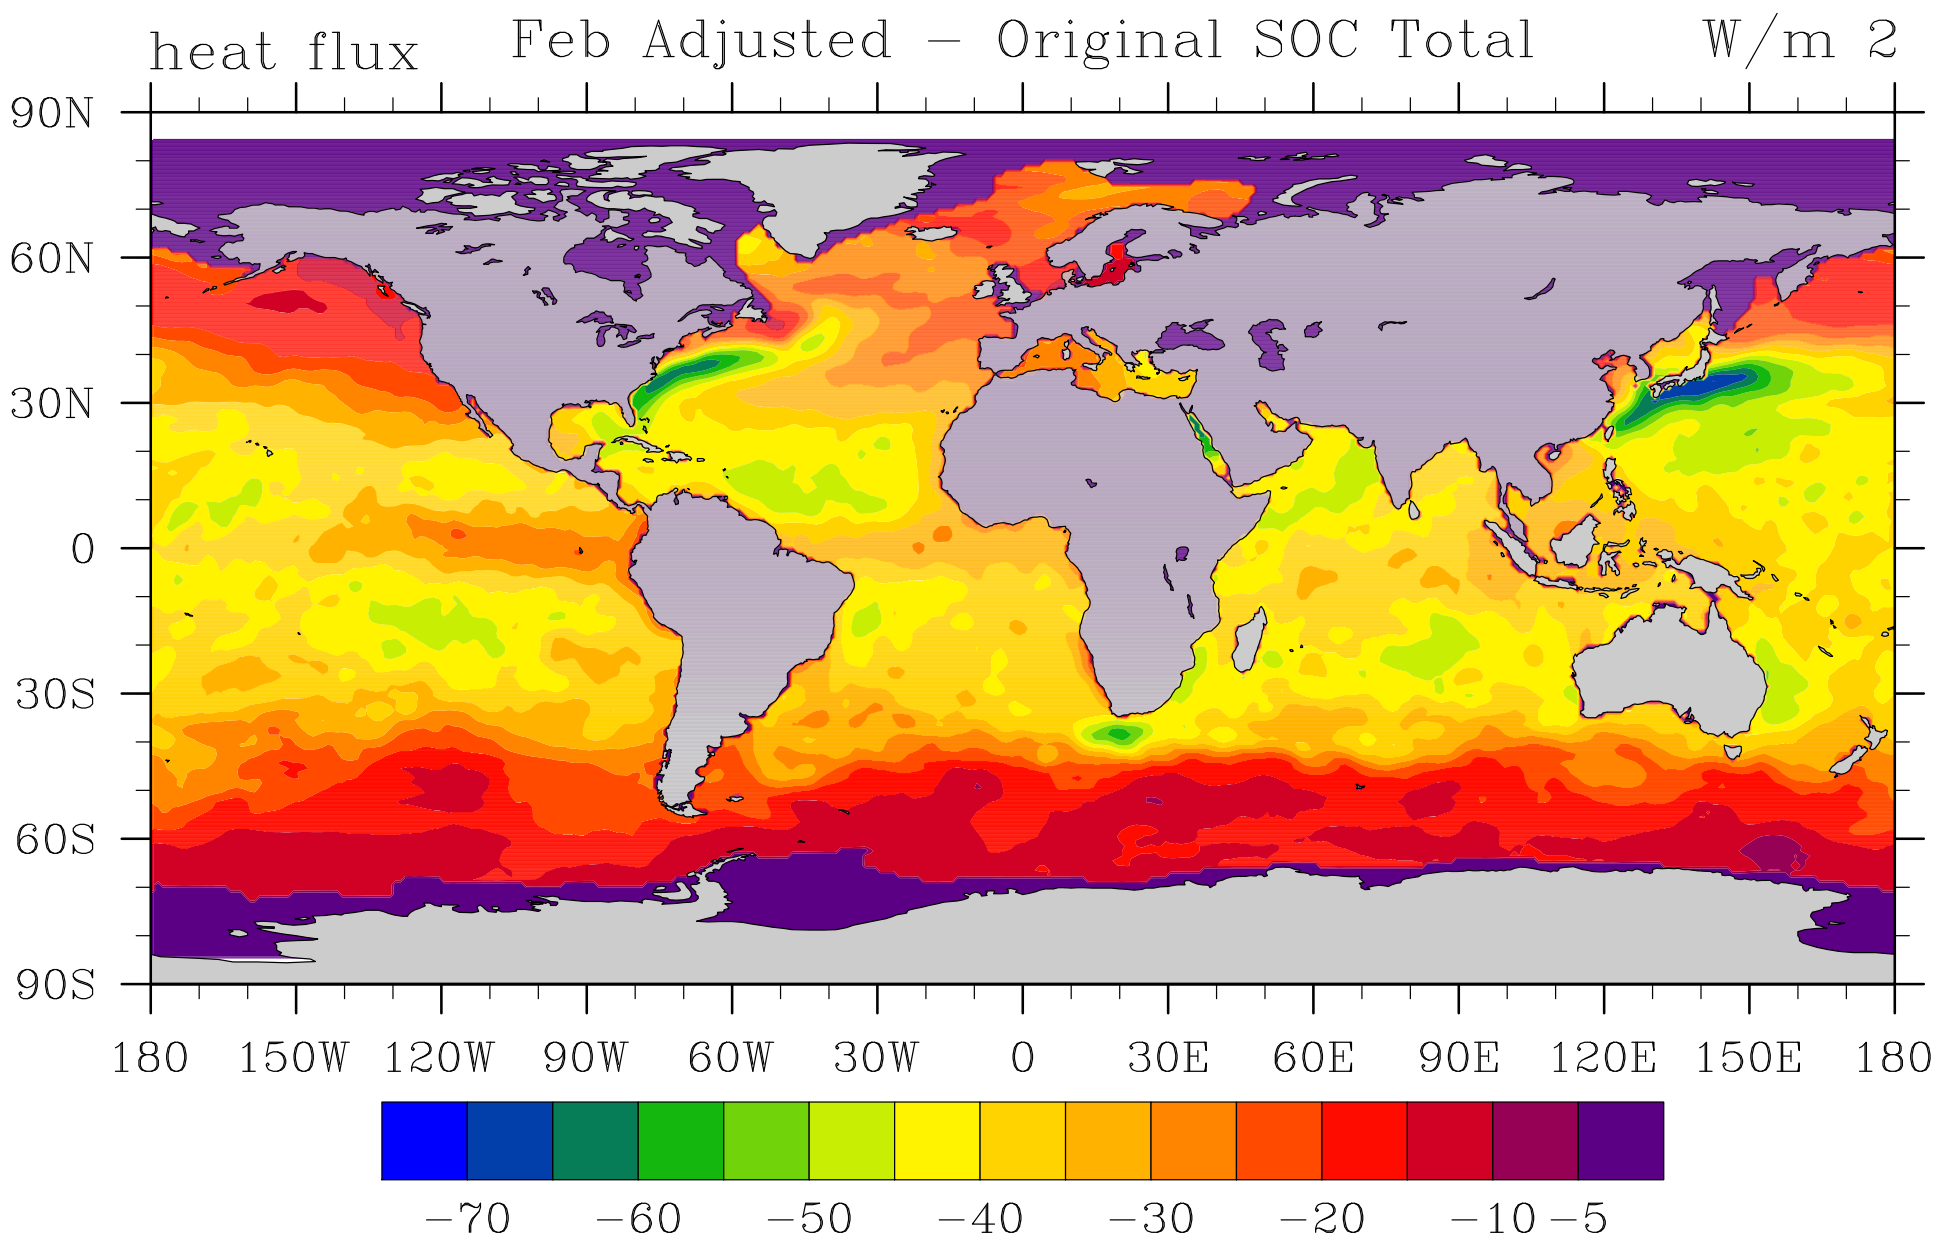
heat flux
Feb Adjusted − Original SOC Total
W/m 2
90N
60N
30N
0
30S
60S
90S
180
150W
120W
90W
60W
30W
0
30E
60E
90E
120E
150E
180
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
−5