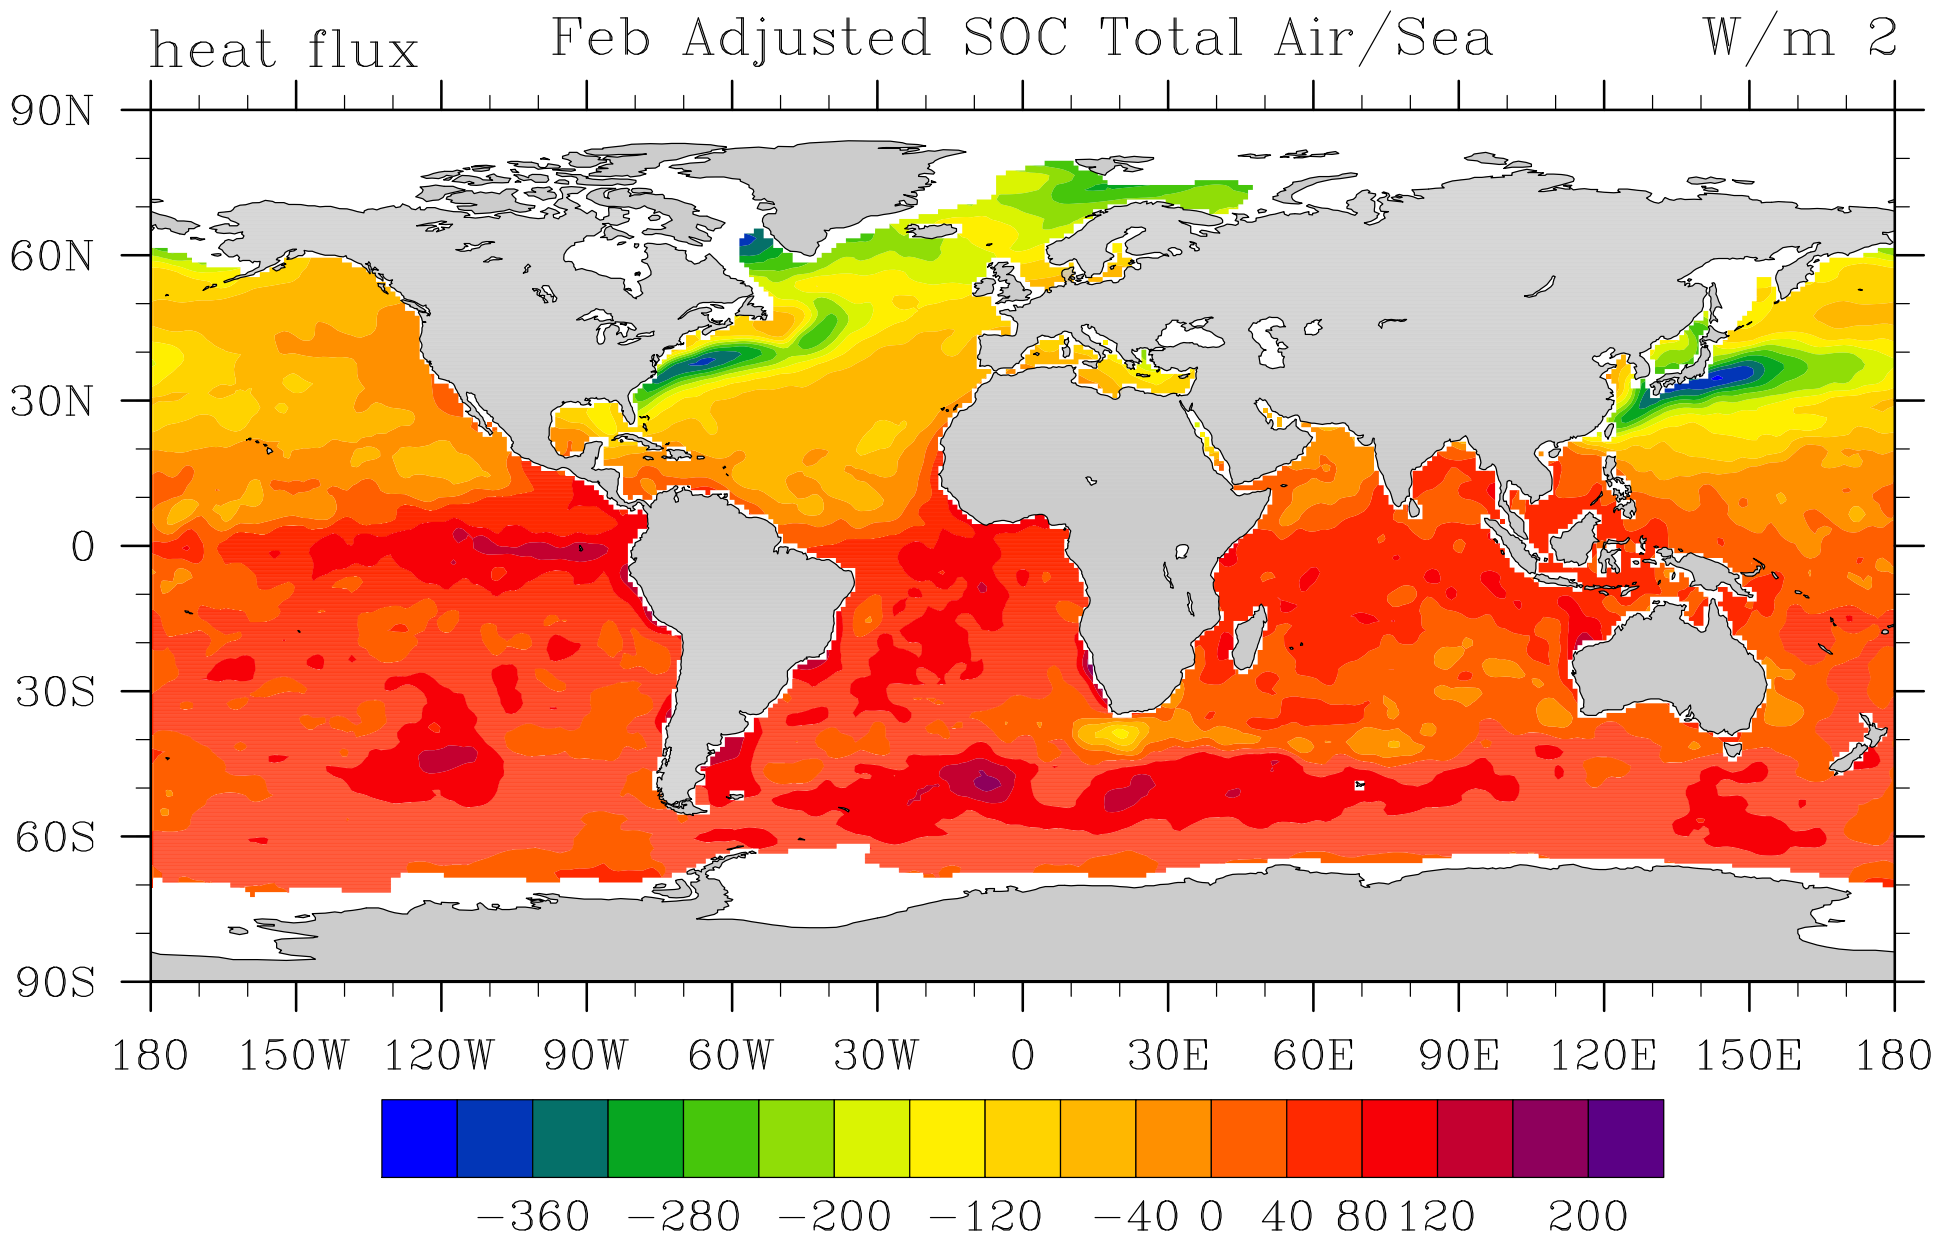
heat flux
Feb Adjusted SOC Total Air/Sea
W/m 2
90N
60N
30N
0
30S
60S
90S
180
150W
120W
90W
60W
30W
0
30E
60E
90E
120E
150E
180
−360
−280
−200
−120
−40
0
40
80
120
200